


## Spa 150 x ht 105

4 Bancs hauteurs différentes

- En cas de cuvelage, prévoir un syphon de sol, pas sous le spa afin pouvoir assurer le nettoyage.
- une évacuation pour la vidange du spa diam 50mm min
  - une alimentation électrique 220V mono 16A ou 32A quand c'est possible avec protection en tête de ligne

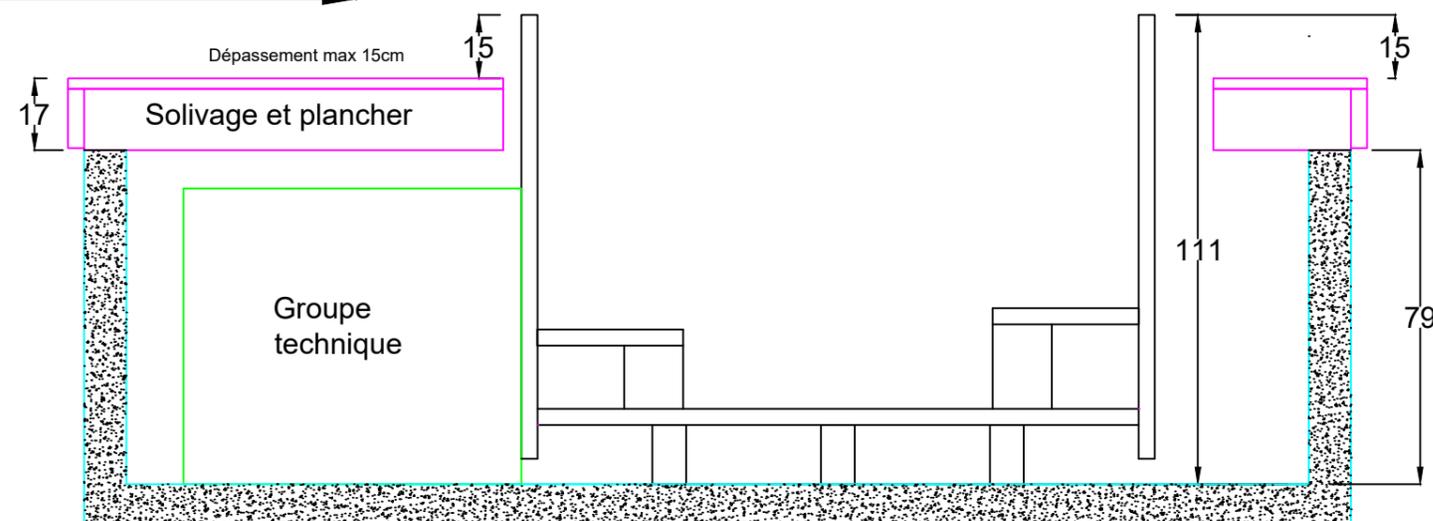

**STORVATT**  
MEGÈVE - FRANCE

Client :

Projet : SPA ENCASTRE 150 x 105

Localisation :

Date de création : 2020

Objet :